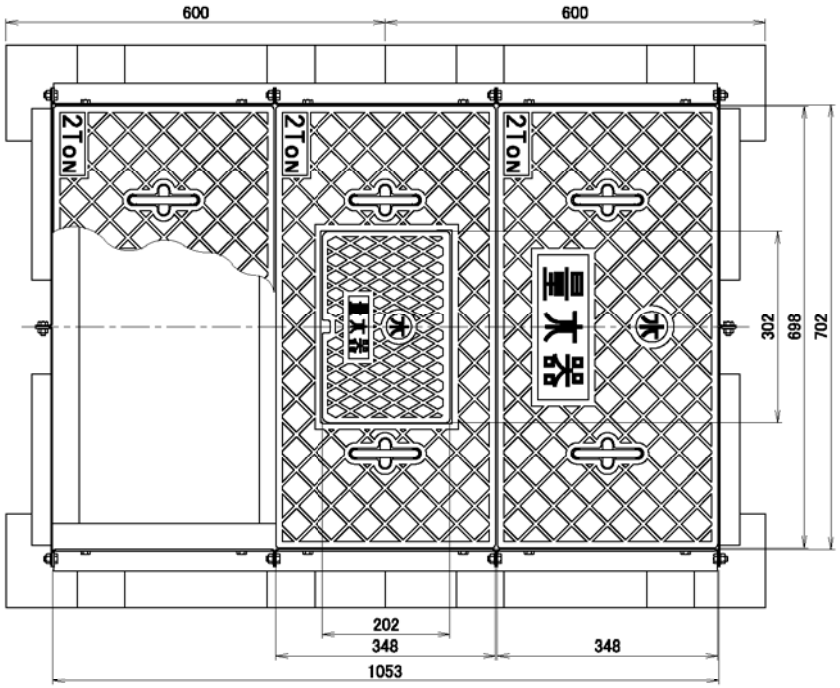

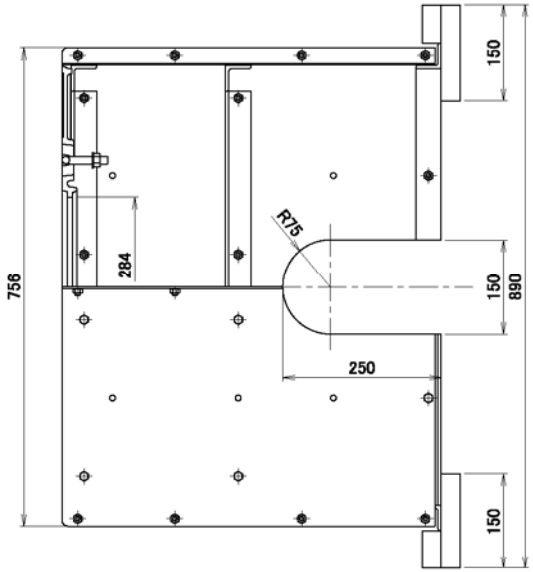

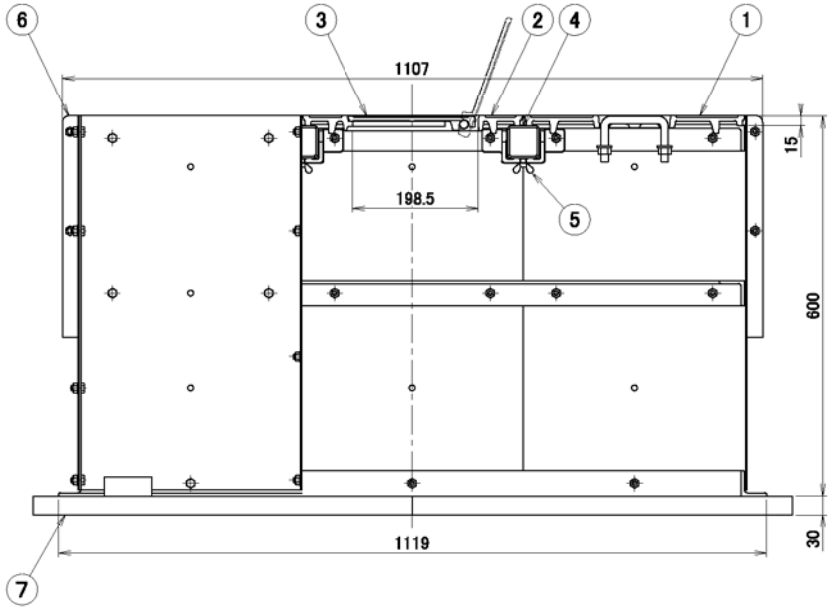

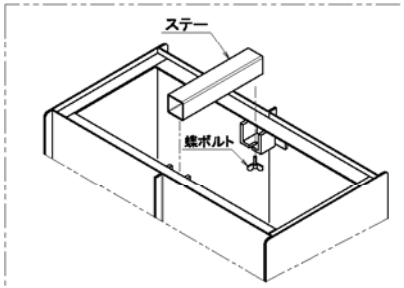

メーター交換の際は裏側の蝶ボルト(2カ所)を
外し、ステーを持ち上げて取り外して下さい。

符号	部品名称	材質	個数	備考
7	底板	再生プラスチック	4	
6	本体	SGHC,SS400	一式	
5	蝶ボルト	SUS304	4	
4	ステー	SS400	2	
3	子蓋	FCD500	1	
2	親蓋	FCD500	1	
1	蓋	FCD500	2	

仕様 3枚蓋 H=600		品番	KSP−10696A(底板付き) KSP−10696B(底板なし)
作図年月日 '17. 2. 2	縮尺 不定	品名	量水器ボックス(大型)
製図 山田	検図 大波	製図 大島	アクアインテック株式会社